Abnahmebericht Schaltschrank

Protokół odbioru szafy sterowniczej, MA-01

Gegenstand Przedmiot	1 Schaltschrank, 1200 × 800 × 300 mm, mit Steuerung 1 szafa sterownicza, 1200 × 800 × 300 mm, ze sterownikiem
Auftraggeber Zamawiający	Muster Maschinenbau GmbH (erfunden)
Hersteller Producent	Przykład Sp. z o.o. (erfunden)
Ort und Datum Miejsce i data	Videotermin, Werk in Poznań, 04.03.2026 Spotkanie wideo, zakład w Poznaniu, 04.03.2026
Grundlage Podstawa	Bestellung, Schaltplan Stand D, Aufbauplan, Stückliste Zamówienie, schemat wersja D, rysunek rozmieszczenia, lista części
Anwesend Obecni	Projektleitung und Montage des Herstellers, Office-Remscheid Kierownik projektu i monter producenta, Office-Remscheid

Ergebnis auf einen Blick Wynik w skrócie

13	3	1	1
In Ordnung W porządku	Offen Otwarte	Hinweis Uwaga	Nicht vorgeführt Nie zaprezentowano


Der Schrank ist aufgebaut und wurde unter Spannung vorgeführt. Offen sind ein Kabelkanaldeckel, ein Blindstopfen und vier Klemmenbeschriftungen. Im Schrank liegt ein älterer Schaltplan. Der Not-Halt-Kreis wurde nicht vorgeführt.

Szafa jest zmontowana i została zaprezentowana pod napięciem. Otwarte pozostają: jedna pokrywa korytka, jedna zaślepka i cztery oznaczenia zacisków. W szafie znajduje się starsza wersja schematu. Obwód zatrzymania awaryjnego nie został zaprezentowany.

Offene Punkte Otwarte punkty

Nr.	Punkt	Antwort des Herstellers Odpowiedź producenta	bis do
B3	Kabelkanal links ohne Deckel Lewe korytko kablowe bez pokrywy	Deckel ist zugeschnitten und wird nach dem Test aufgesetzt Pokrywa jest przycięta i zostanie założona po teście	06.03.2026
B5	Ein Blindstopfen M25 fehlt im Boden Brak jednej zaślepki M25 w podstawie	Stopfen liegt am Lager und wird eingesetzt Zaślepka jest w magazynie i zostanie założona	06.03.2026
C1	Beschriftung fehlt an den Klemmen 14 bis 17 Brak oznaczeń zacisków od 14 do 17	Etiketten werden nachgedruckt Etykiety zostaną dodrukowane	06.03.2026

Lage der Prüfstellen Położenie punktów kontroli

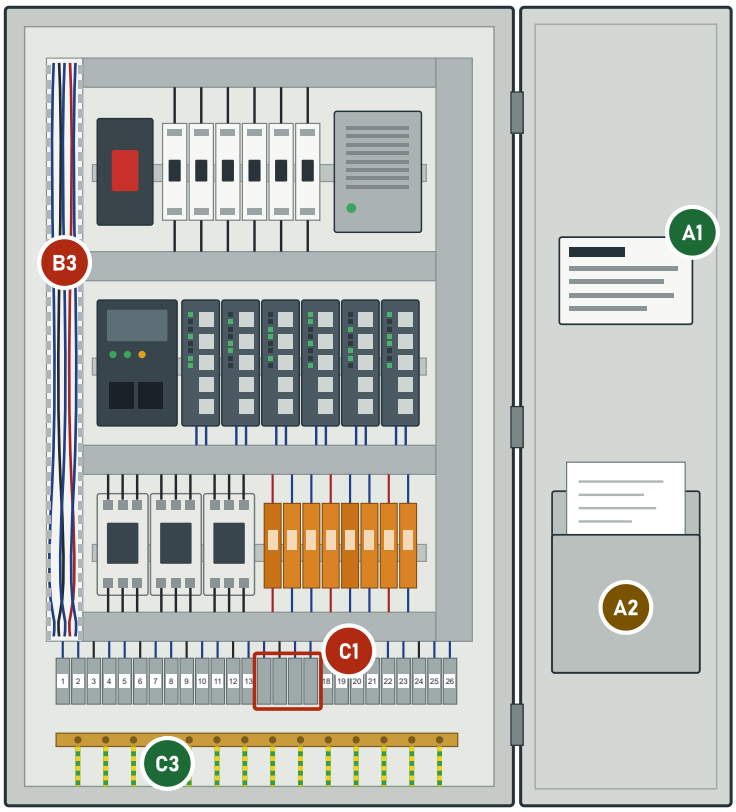

Alle Prüfpunkte Wszystkie punkty

Nr.	Prüfpunkt und Befund Punkt i ustalenie	Ergebnis Wynik
Unterlagen Dokumenty		
A1	Typenschild vorhanden und vollständig Typenschild vorhanden, Angaben vollständig Tabliczka znamionowa obecna, dane kompletne	**In Ordnung** W porządku
A2	Schaltplan im Schrank entspricht dem bestellten Stand Schaltplan in der Tür: Stand C, bestellt war Stand D Schemat na drzwiach: wersja C, zamówiono wersję D	**Hinweis** Uwaga
A3	Stückliste: 10 Geräte als Stichprobe vergleichen 10 von 10 Geräten stimmen überein Zgodnych 10 z 10 urządzeń	**In Ordnung** W porządku
A4	Prüfprotokoll des Herstellers liegt vor Liegt unterschrieben vor, Kopie im Anhang. Inhalt nicht bewertet Dostępny i podpisany, kopia w załączniku. Treści nie oceniano	**In Ordnung** W porządku
Aufbau Budowa		
B1	Abmessungen und Farbton wie bestellt 1200 × 800 × 300 mm, vom Hersteller gemessen. Farbton laut Etikett RAL 7035 1200 × 800 × 300 mm, pomiar producenta. Kolor według etykiety RAL 7035	**In Ordnung** W porządku

Nr.	Prüfpunkt und Befund Punkt i ustalenie	Ergebnis Wynik
B2	Gehäuse und Lack ohne sichtbare Schäden Keine Schäden sichtbar, alle Seiten im Video gezeigt Brak widocznych uszkodzeń, wszystkie strony pokazano na wideo	**In Ordnung** W porządku
B3	Alle Kabelkanäle mit Deckel Kabelkanal links ohne Deckel Lewe korytko kablowe bez pokrywy	**Offen** Otwarte
B4	Geräte lesbar gekennzeichnet Alle Geräte der Stichprobe gekennzeichnet Wszystkie urządzenia z próbki oznaczone	**In Ordnung** W porządku
B5	Freie Öffnungen im Gehäuse verschlossen Ein Blindstopfen M25 fehlt im Boden Brak jednej zaślepki M25 w podstawie	**Offen** Otwarte
Verdrahtung Okablowanie		
C1	Klemmen beschriftet Beschriftung fehlt an den Klemmen 14 bis 17 Brak oznaczeń zacisków od 14 do 17	**Offen** Otwarte
C2	Aderkennzeichnung: 20 Adern als Stichprobe 20 von 20 Adern wie im Schaltplan Stand D 20 z 20 żył zgodnych ze schematem w wersji D	**In Ordnung** W porządku
C3	Schutzleiter auf der PE-Schiene aufgelegt Alle Schutzleiter sichtbar auf der PE-Schiene aufgelegt Wszystkie przewody ochronne widocznie podłączone do szyny PE	**In Ordnung** W porządku
C4	Tür mit Schutzleiter verbunden Leitung vorhanden und beidseitig angeschlossen Przewód obecny i podłączony z obu stron	**In Ordnung** W porządku
Vorführung durch den Hersteller Prezentacja przez producenta		
D1	Steuerspannung, Messwert des Herstellers notieren 24,1 V DC, gemessen vom Hersteller 24,1 V DC, pomiar producenta	**In Ordnung** W porządku
D2	Ein- und Ausgänge: 12 Signale ansehen 12 von 12 Signalen an der Anzeige gesehen 12 z 12 sygnałów widocznych na wskaźnikach	**In Ordnung** W porządku
D3	Not-Halt-Kreis wird vorgeführt Nicht vorgeführt, der Taster war nicht angeschlossen Nie zaprezentowano, przycisk nie był podłączony	**Nicht vorgeführt** Nie zaprezentowano
Versand Wysyłka		
E1	Transportsicherung und Palette vorbereitet Palette und Kantenschutz stehen bereit Paleta i ochrona krawędzi są przygotowane	**In Ordnung** W porządku
E2	Schlüssel und Beipack vollständig 2 Schlüssel und 1 Beutel Ersatzsicherungen gezählt Policzono 2 klucze i 1 torebkę zapasowych bezpieczników	**In Ordnung** W porządku

Bilder Zdjęcia


Im Muster stehen Zeichnungen, im echten Bericht Fotos. We wzorze są rysunki, w prawdziwym raporcie zdjęcia.




A1 Typenschild vorhanden, Angaben vollständig
Tabliczka znamionowa obecna, dane kompletne




A2 Schaltplan in der Tür: Stand C, bestellt war Stand D
Schemat na drzwiach: wersja C, zamówiono wersję D

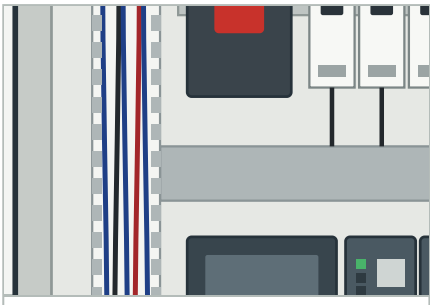

B3 Kabelkanal links ohne Deckel
Lewe korytko kablowe bez pokrywy

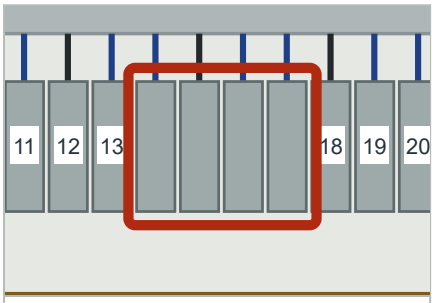

C1 Beschriftung fehlt an den Klemmen 14 bis 17
Brak oznaczeń zacisków od 14 do 17

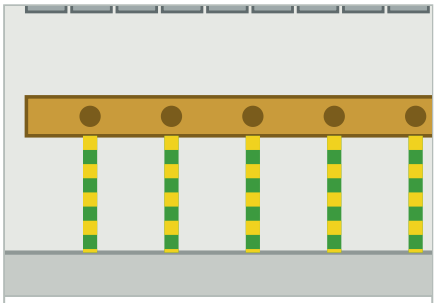

C3 Alle Schutzleiter sichtbar auf der PE-Schiene aufgelegt
Wszystkie przewody ochronne widocznie podłączone do szyny PE

Was dieser Bericht ist Czym jest ten raport

Der Bericht hält fest, was am Termin zu sehen war und was der Hersteller vorgeführt oder gemessen hat. Er ist keine Abnahmeerklärung, keine sicherheitstechnische Prüfung und keine CE-Bewertung. Über die Freigabe entscheidet der Auftraggeber.

Raport opisuje to, co było widoczne podczas wizyty oraz co producent zaprezentował lub zmierzył. Nie jest formalnym odbiorem, kontrolą bezpieczeństwa ani oceną zgodności CE. O zwolnieniu decyduje zamawiający.

Die Unterschrift bestätigt die Anwesenheit und die eigenen Angaben. Podpis potwierdza obecność i własne wypowiedzi.

Für den Hersteller
W imieniu producenta

Erstellt von
Sporządził(a)